

**Réservoir Equipé**  
**Assembled Air Receiver**

**Gali**



**RESERVOIR EQUIPE**  
**ASSEMBLED AIR RECEIVER**

**TYPE 1RVT300**

300l 30bar vertical

300l 435psi vertical

**REF.0358160.530A**

[www.galigrup.com](http://www.galigrup.com) · Subsidiaries in Spain, France, Allemagne, Italie, la Chine.

NCC14143 F-E

**GALI INTERNACIONAL, SA**  
C/ Josep Tura, 5  
08181 Sentmenat (Barcelona)  
SPAIN  
T +34 93 715 31 11 · F +34 93 715 07 51  
[gali@galigrup.com](mailto:gali@galigrup.com) · [www.galigrup.com](http://www.galigrup.com)

**GALI FRANCE, SA**  
1, Rue Barthélémy Thimonnier  
66200 Elne  
FRANCE  
T +33 468 22 20 05 · F +33 468 22 47 44  
[comfr@gali-france.fr](mailto:comfr@gali-france.fr) & [comexp@gali-france.fr](mailto:comexp@gali-france.fr)

# RESERVOIR EQUIPE ASSEMBLED AIR RECEIVER

# 1RVT300

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL DATA		
Pression de service maximum <i>Maximum working pressure</i>	bar psi	32 464
Volume <i>Capacity</i>	l l	1x300 1x300
Pression d'utilisation <i>Using pressure</i>	bar psi	30 435
Pression d'épreuve <i>Test pressure</i>	bar psi	49,5 718
Température ambiante <i>Ambiant temperature</i>	°C °F	-20° +50° <sup>(1)</sup> -4° +122° <sup>(1)</sup>
Construction suivant / Réception <i>Build according to / Reception</i>	-	CODAP / CE <sup>(2)</sup> CODAP / CE <sup>(2)</sup>
Raccordement de remplissage (raccordement femelle gaz Rp) <i>Filling connection (gas female connection :Rp)</i>	-	1/2" <sup>(3)</sup> 1/2" <sup>(3)</sup>
Raccordement de sortie (raccordement femelle gaz Rp) <i>Outlet connection (gas female connection :Rp)</i>	-	1" <sup>(3)</sup> 1" <sup>(3)</sup>
Alarme pression basse <i>Low pressure alarm</i>	-	Option <i>Optional</i>
Soupape de sûreté <i>Safety valve</i>	-	32 bar laiton CE 464 psi brass CE
Manomètre (marquage à 30 bar) <i>Pressure gauge (30 bar marking)</i>	-	Ø63 cl.1,6 0-60bar Ø63 cl.1,6 0-60bar
Peinture extérieure <sup>(4)</sup> (couleur) <i>Painting external<sup>(4)</sup> (color)</i>	-	RAL5005 <sup>(5)</sup> RAL5005 <sup>(5)</sup>
Poids <i>Weight</i>	kg lb	290 638

<sup>(1)</sup> Autre température sur demande.

<sup>(1)</sup> Other temperature on request.

<sup>(4)</sup> Peinture intérieure sur demande.

<sup>(4)</sup> Inside painting on request.

<sup>(2)</sup> Autre construction ou réception sur demande.

<sup>(2)</sup> Other build or reception on request.


<sup>(7)</sup> Autre couleur ou peinture suivant spécification sur demande.

<sup>(7)</sup> Other color or painting according to specification on request.

<sup>(3)</sup> Autre raccordement sur demande.


<sup>(3)</sup> Other connection on request.

Conforme à la directive européenne : 97/23/CE.  
According to the european directive : 97/23/CE.

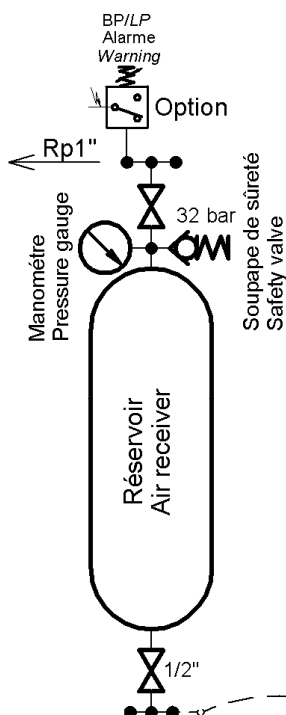


## SHEMA DE PRINCIPE PRINCIPLE DIAGRAM

Le réservoir se purge par la purge Automatique du groupe compresseur GALI.  
The air receiver is drained by the automatic drain of the GALI compressor set.

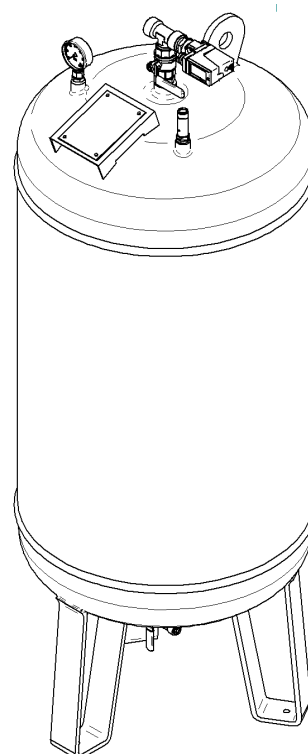

Données techniques sans engagement.  
Technical data not binding.

**gali**

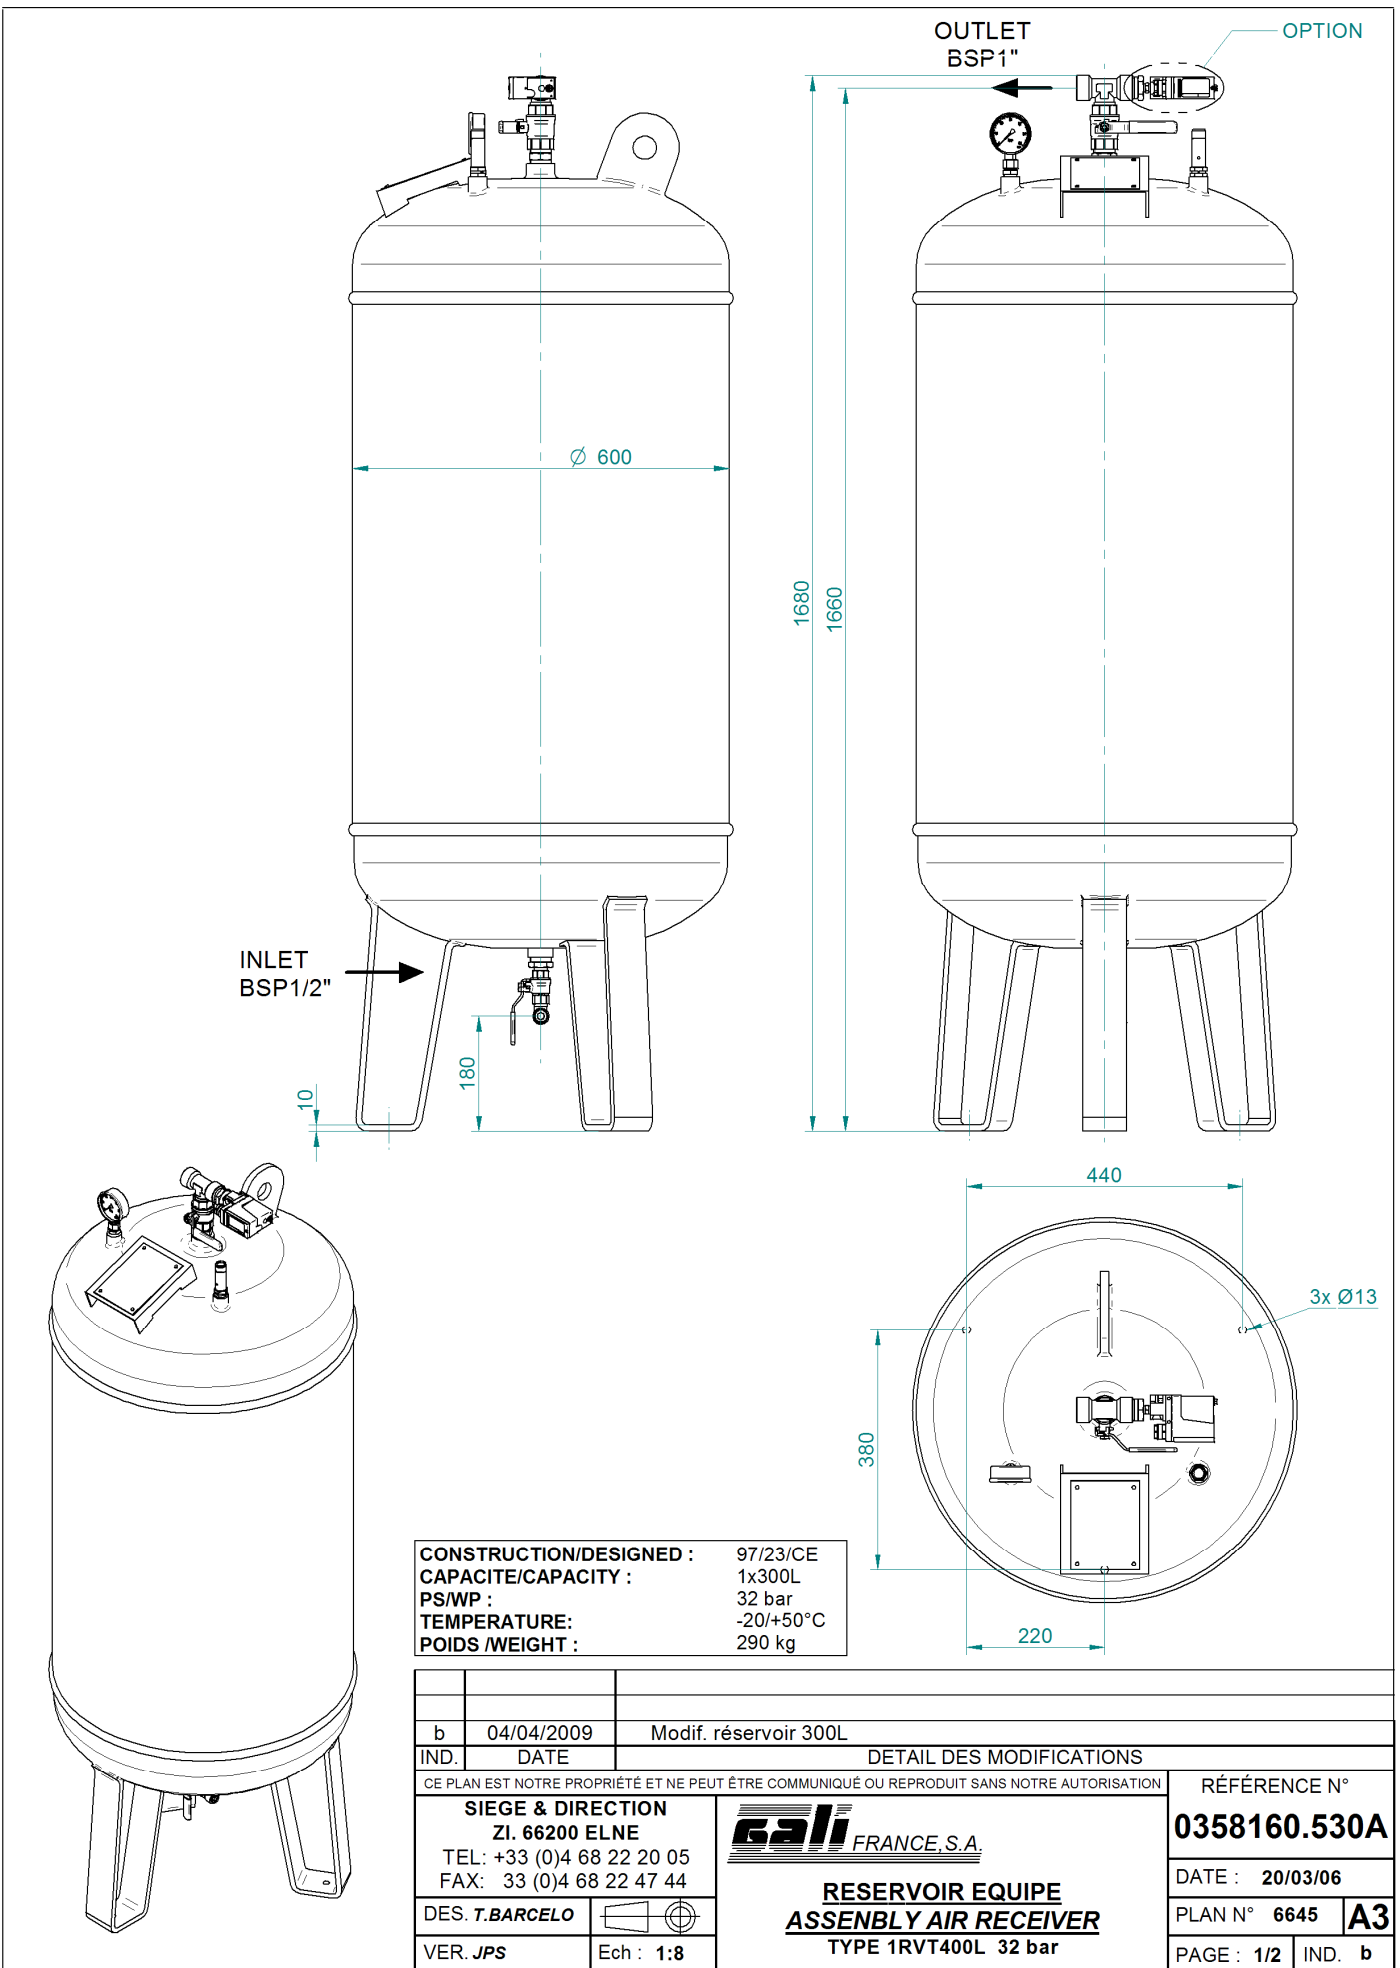

**CONSTRUCTION/DESIGNED :** 97/23/CE  
**CAPACITE/CAPACITY :** 1x300L  
**PS/WP :** 32 bar  
**TEMPERATURE:** -20/+50°C  
**POIDS /WEIGHT :** 290 kg

b 04/04/2009		Modif. réservoir 300L	
IND.	DATE	DETAIL DES MODIFICATIONS	
CE PLAN EST NOTRE PROPRIÉTÉ ET NE PEUT ÊTRE COMMUNIQUÉ OU REPRODUIT SANS NOTRE AUTORISATION			
<b>SIEGE &amp; DIRECTION</b> ZI. 66200 ELNE TEL: +33 (0)4 68 22 20 05 FAX: 33 (0)4 68 22 47 44		<b>gali</b> FRANCE, S.A. <b>RESERVOIR EQUIPE</b> <b>ASSEMBLY AIR RECEIVER</b> TYPE 1RVT400L 32 bar	
DES. T.BARCELO		RÉFÉRENCE N° <b>0358160.530A</b>	
VER. JPS	Ech : 1:8	DATE : 20/03/06	PLAN N° 6645 <b>A3</b>
		PAGE : 1/2	IND. b